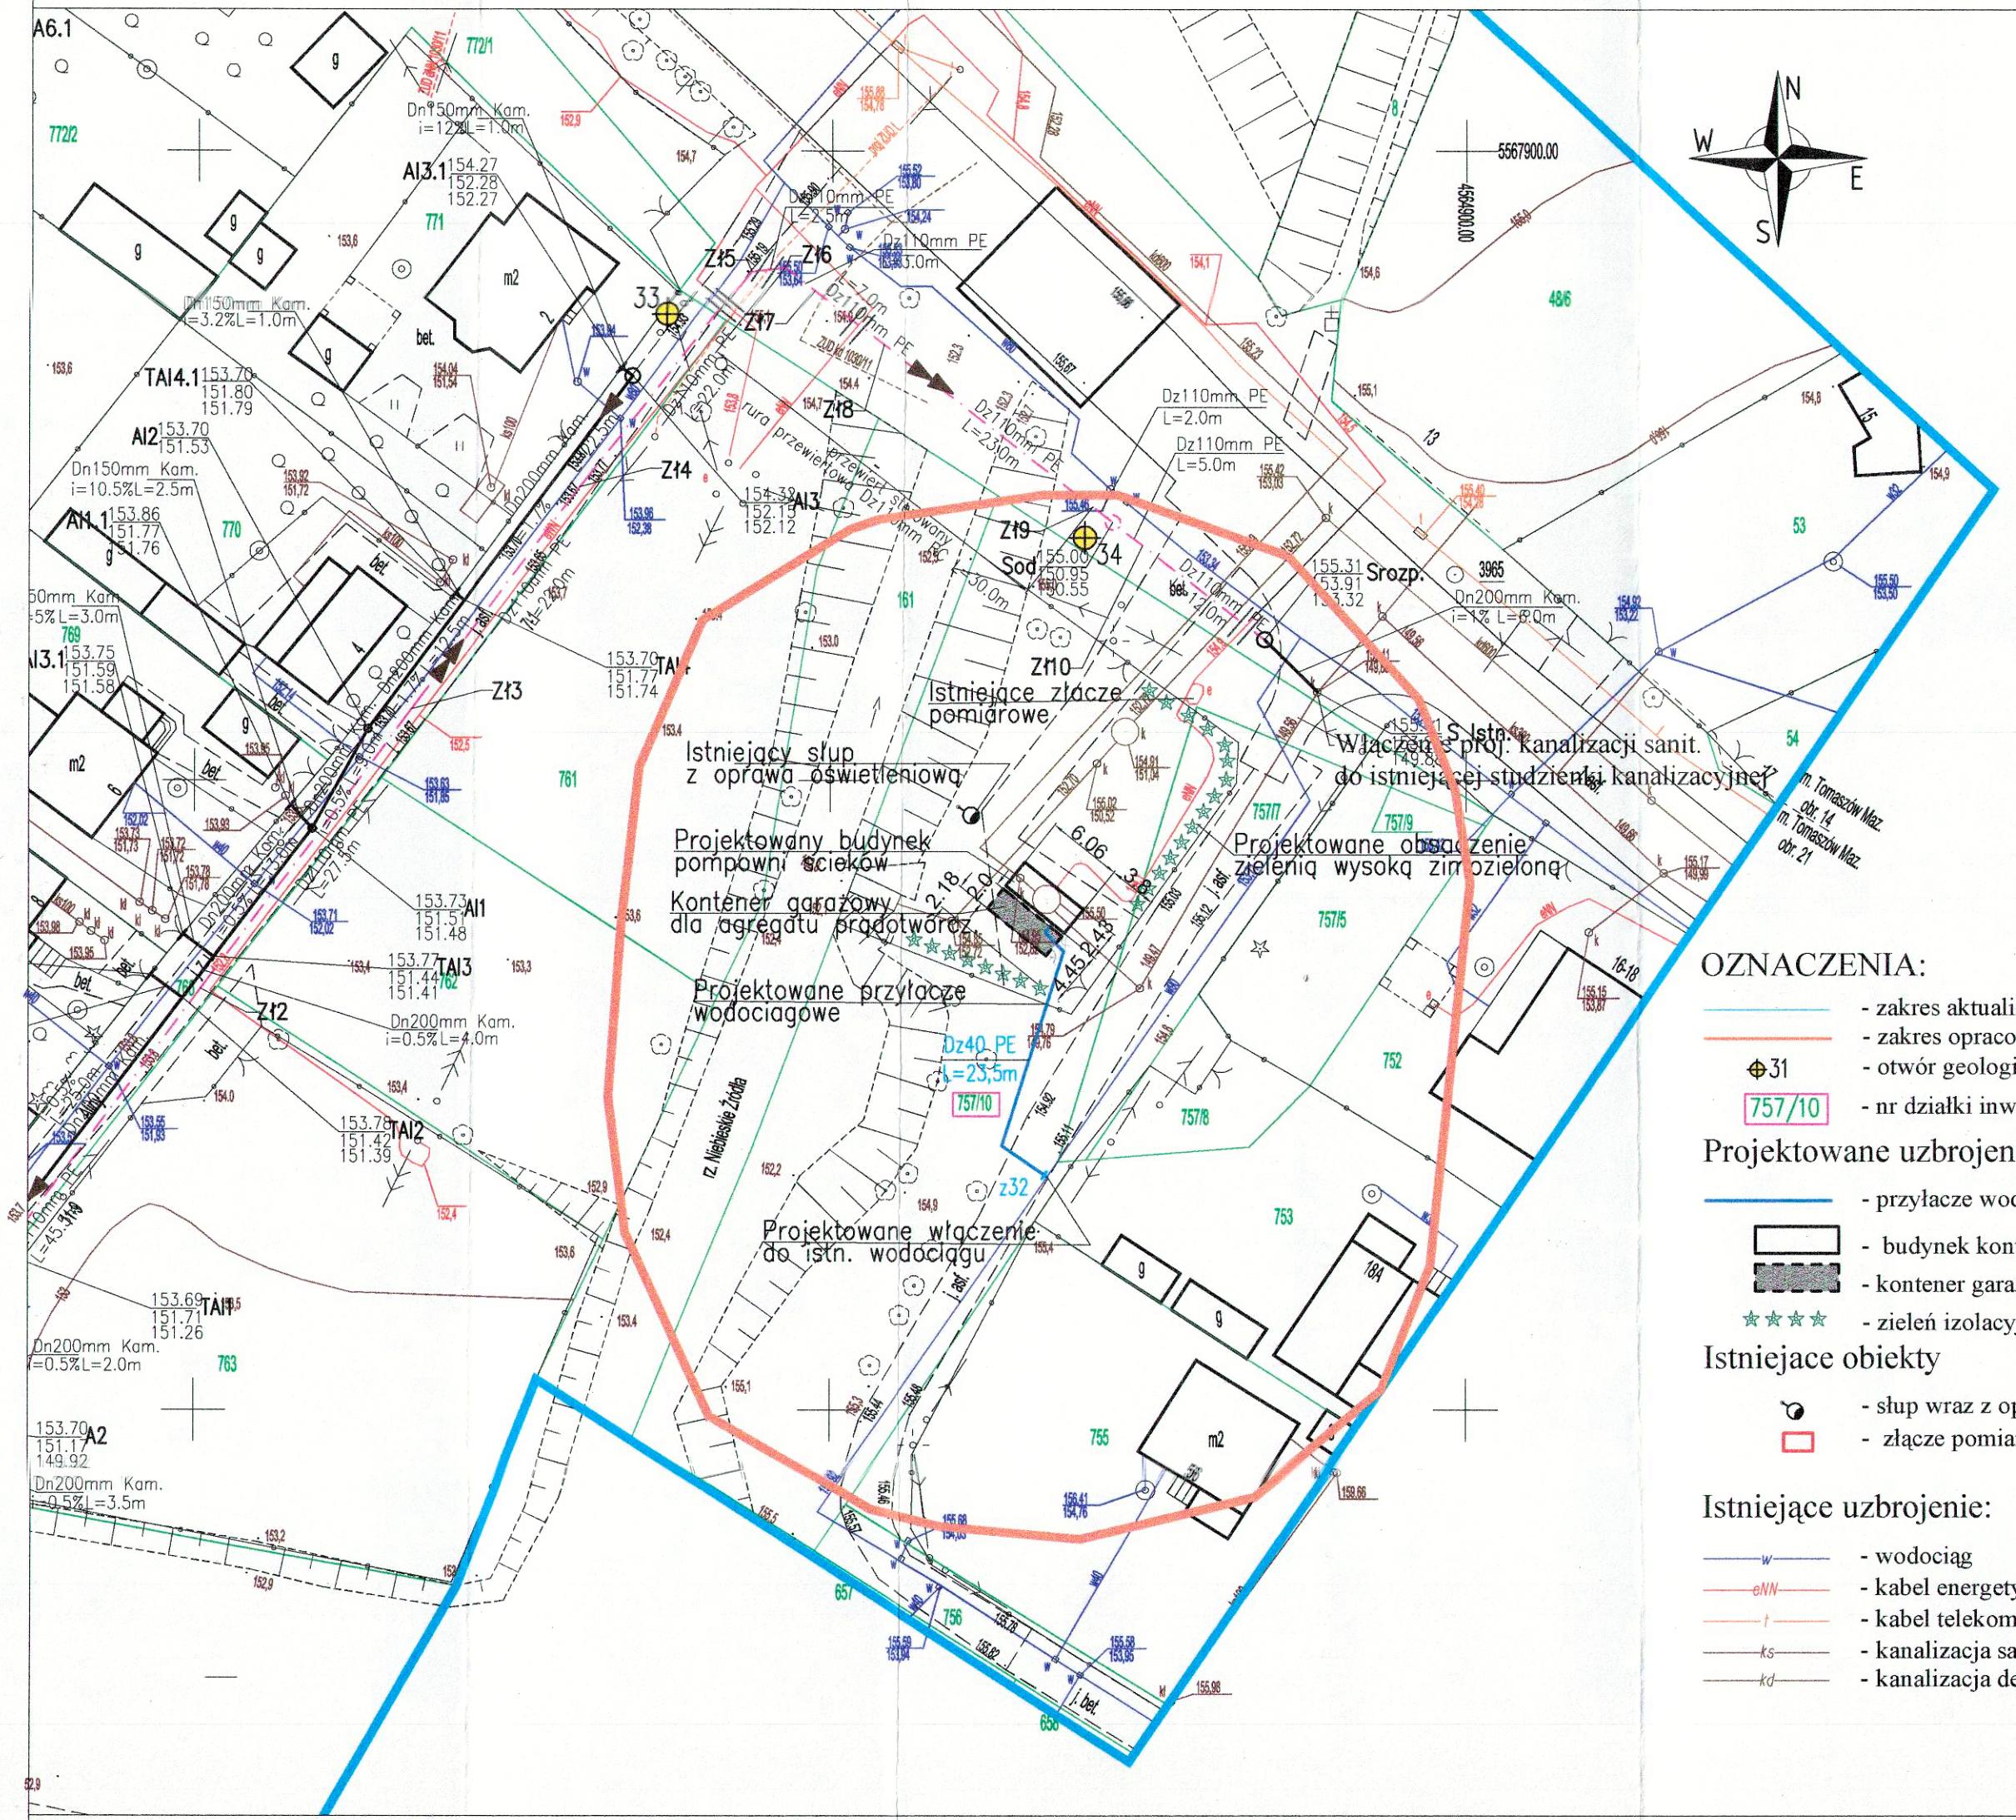
Istniejący słup z oprawą oświetleniową
Istniejące złącze pomiarowe
Włączenie z proj. kanalizacji sanit. do istniejącej studzienki kanalizacyjnej
Projektowany budynek pompowni ścieków
Kontener garażowy dla agregatu prądotwórcz.
Projektowane przyłącze wodociągowe
Projektowane włączenie do istn. wodociągu
Projektowane obsadzenie zielenią wysoką zimozieloną
Dz40 PE L=23.5m
757/10
Dn150mm Kam. i=12%L=1.0m
Dn150mm Kam. i=3.2%L=1.0m
Dn150mm Kam. i=10.5%L=2.5m
Dn150mm Kam. i=5%L=3.0m
Dn200mm Kam. i=0.5%L=4.0m
Dn200mm Kam. i=0.5%L=2.0m
Dn200mm Kam. i=0.5%L=3.5m
Dn200mm Kam. i=1%L=60m
Dz110mm PE L=2.0m
Dz110mm PE L=5.0m
Dz110mm PE L=7.0m
Dz110mm PE L=3.0m
Dz110mm PE L=2.30m
Dz110mm PE L=2.40m
Dz110mm PE L=22.0m
Dz110mm PE L=27.7m
Dz110mm PE L=45.4m
Dz110mm PE L=45.7m
Dz110mm PE L=45.5m
Dz110mm PE L=30.0m
Dz110mm PE L=40m
Dz110mm PE L=30.0m
Dz110mm PE L=45.0m
Dz110mm PE L=45.0m
Dz110mm PE L=45