ul. Cegielniana 5

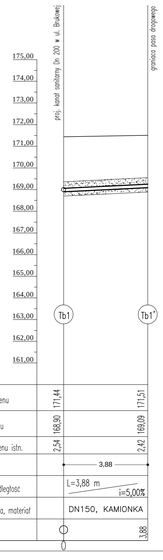

Rzędna istniejącego terenu	171,44	171,51
Rzędna dna proj. kanału	168,90	169,09
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,54	2,42
Długość odcinka	3,88	
Proj. spadek kanału, odległość	L=3,88 m i=5,00%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, KAMIONKA	
Hektometr i odległości		3,88

ul. Brukowa 3



Rzędna istniejącego terenu	171,44	171,54
Rzędna dna proj. kanału	168,94	169,07
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,50	2,47
Długość odcinka	3,23	
Proj. spadek kanału, odległość	L=3,23 m i=5,00%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, KAMIONKA	
Hektometr i odległości		3,23

ul. Cegielniana 7

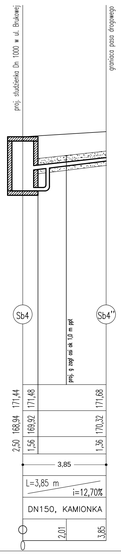

Rzędna istniejącego terenu	171,44	171,68
Rzędna dna proj. kanału	168,94	170,32
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,50	1,36
Długość odcinka	3,85	
Proj. spadek kanału, odległość	L=3,85 m i=12,70%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, KAMIONKA	
Hektometr i odległości	2,01	3,85

ul. Brukowa 5

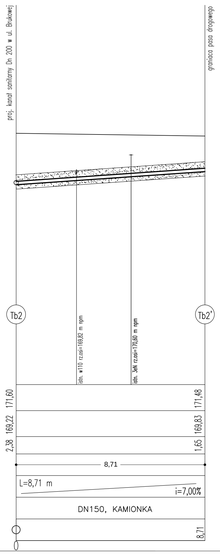

Rzędna istniejącego terenu	171,60	171,48
Rzędna dna proj. kanału	169,22	169,83
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,38	1,65
Długość odcinka	8,71	
Proj. spadek kanału, odległość	L=8,71 m i=7,00%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, KAMIONKA	
Hektometr i odległości		8,71

ul. Brukowa 7

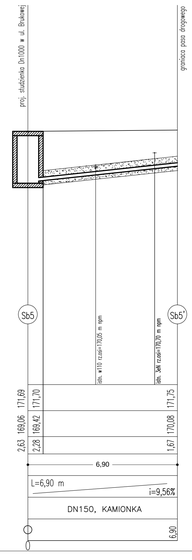

Rzędna istniejącego terenu	171,69	171,75
Rzędna dna proj. kanału	169,06	170,08
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,63	1,67
Długość odcinka	6,90	
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,90 m i=9,56%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, KAMIONKA	
Hektometr i odległości		6,90

ul. Brukowa 9

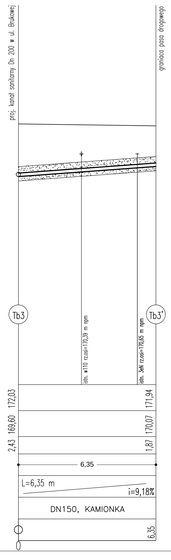

Rzędna istniejącego terenu	172,03	171,94
Rzędna dna proj. kanału	169,60	170,07
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,43	1,87
Długość odcinka	6,35	
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,35 m i=9,18%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, KAMIONKA	
Hektometr i odległości		6,35

ul. Brukowa 11

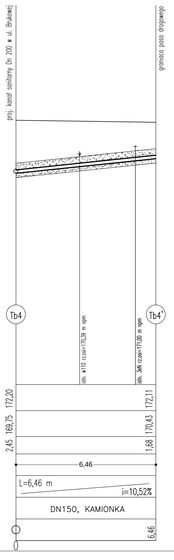

Rzędna istniejącego terenu	172,20	172,11
Rzędna dna proj. kanału	169,75	170,43
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,45	1,68
Długość odcinka	6,46	
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,46 m i=10,52%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, KAMIONKA	
Hektometr i odległości		6,46

ul. Brukowa 13

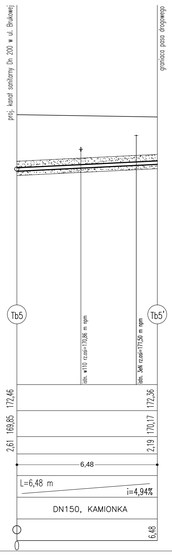

Rzędna istniejącego terenu	172,46	172,36
Rzędna dna proj. kanału	169,85	170,17
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,61	2,19
Długość odcinka	6,48	
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,48 m i=4,94%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, KAMIONKA	
Hektometr i odległości		6,48

ul. Brukowa 15

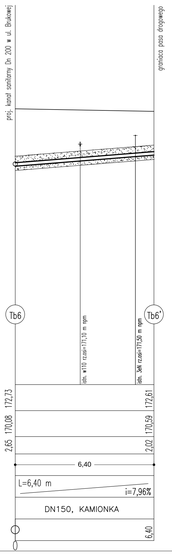

Rzędna istniejącego terenu	172,73	172,61
Rzędna dna proj. kanału	170,08	170,59
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,65	2,02
Długość odcinka	6,40	
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,40 m i=7,96%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, KAMIONKA	
Hektometr i odległości		6,40

ul. Brukowa dz.ew.nr 229/3

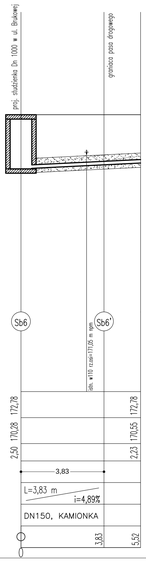

Rzędna istniejącego terenu	172,78	172,78
Rzędna dna proj. kanału	170,28	170,55
Zagłębienie dna od terenu istn.	2,50	2,23
Długość odcinka	3,83	
Proj. spadek kanału, odległość	L=3,83 m i=4,89%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, KAMIONKA	
Hektometr i odległości		3,83

Uwaga:
1. Warunki dostosować do warunków istniejących
2. Rzędne podane są rzędnymi orientacyjnymi.
3. Zachować minimalne spadki oraz minimlane przykrycie.
4. Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej prowadzić ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.

Inwestor: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Maz.

Temat: **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brukowej oraz w ul. Fabrycznej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z odgałęzieniami do pasa drogowego**

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis	EKO-KOMPLEKS
Projektant	mgr inż. Marcin Górski nr upr. LOD/IS/7713/07	11.2012		ul. Guzewska 14 93-030 Rzgów tel. 0-42 227 87 86 0-42 227 88 78
Asystent projektanta	mgr inż. Karolina Siachera	11.2012		

Skala	Profile hydrauliczne odejść bocznych od kanału sanitarnego w ul. Brukowej	
1:100	Branża: Sanitarna	Stadium: PB

Rys. 6