



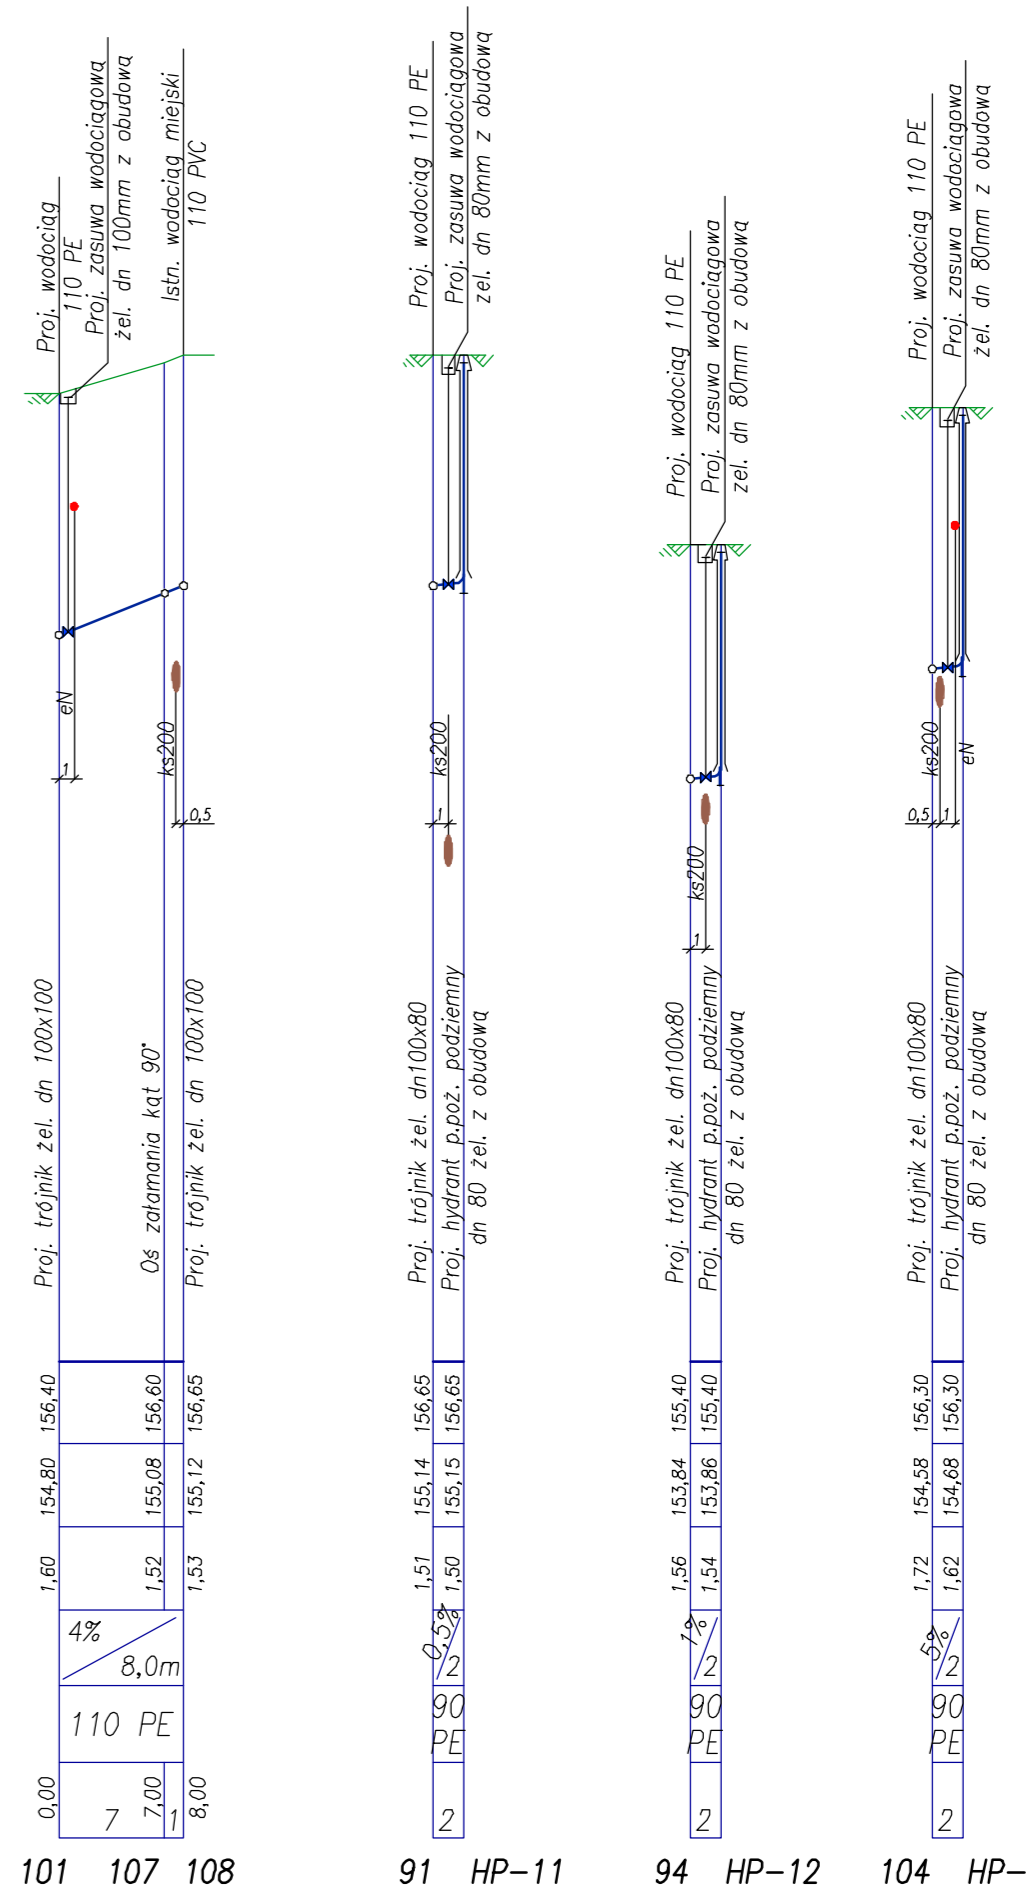

UL. NA SKARPIE

Profile sieci wodociągowej
1:500/50

P.P. 150,00m n.p.m.		Rzędna terenu		Rzędna osi rury		Zagłębienie osi rury		Spadek		Długość		Materiał		Odległości		Oznaczenia	
154,52		156,10	154,52	156,10	1,58	1,58	0,00	i=0,7%		L=88,5m		Rurociąg z rur 110 PE		69,5	19,0	86 87 87a 88	
154,52		156,10	154,52	156,10	1,58	1,58	0,00	i=0,7%		L=88,5m		Rurociąg z rur 110 PE		69,5	19,0	86 87 87a 88	
154,57		156,10	154,57	156,10	1,53	1,53	7,60	i=0,7%		L=88,5m		Rurociąg z rur 110 PE		71,5	16,5	89 90	
154,59		156,15	154,59	156,15	1,56	1,56	7,60	i=0,7%		L=88,5m		Rurociąg z rur 110 PE		71,5	16,5	89 90	
155,01		156,60	155,01	156,60	1,59	1,59	88,0	i=0,5%		L=34,5m		Rurociąg z rur 110 PE		88,0	33,5	91 91a	
155,14		156,65	155,14	156,65	1,51	1,51	88,0	i=0,5%		L=34,5m		Rurociąg z rur 110 PE		88,0	33,5	91 91a	
154,97		156,60	154,97	156,60	1,63	1,63	122,5	i=2,1%		L=46,0m		Rurociąg z rur 110 PE		122,5	46	92	
154,97		156,60	154,97	156,60	1,63	1,63	122,5	i=2,1%		L=46,0m		Rurociąg z rur 110 PE		122,5	46	92	
153,84		155,40	153,84	155,40	1,56	1,56	200,5	i=0,5%		L=32,0m		Rurociąg z rur 110 PE		200,5	32	93	
153,88		155,45	153,88	155,45	1,57	1,57	201,5	i=0,5%		L=32,0m		Rurociąg z rur 110 PE		201,5	32	93	
154,52		156,05	154,52	156,05	1,53	1,53	217,5	i=4%		L=36,0m		Rurociąg z rur 110 PE		217,5	16	94 95	
154,52		156,05	154,52	156,05	1,53	1,53	217,5	i=4%		L=36,0m		Rurociąg z rur 110 PE		217,5	16	94 95	
155,28		156,80	155,28	156,80	1,52	1,52	236,5	i=4%		L=36,0m		Rurociąg z rur 110 PE		236,5	19	96	
155,28		156,80	155,28	156,80	1,52	1,52	236,5	i=4%		L=36,0m		Rurociąg z rur 110 PE		236,5	19	96	

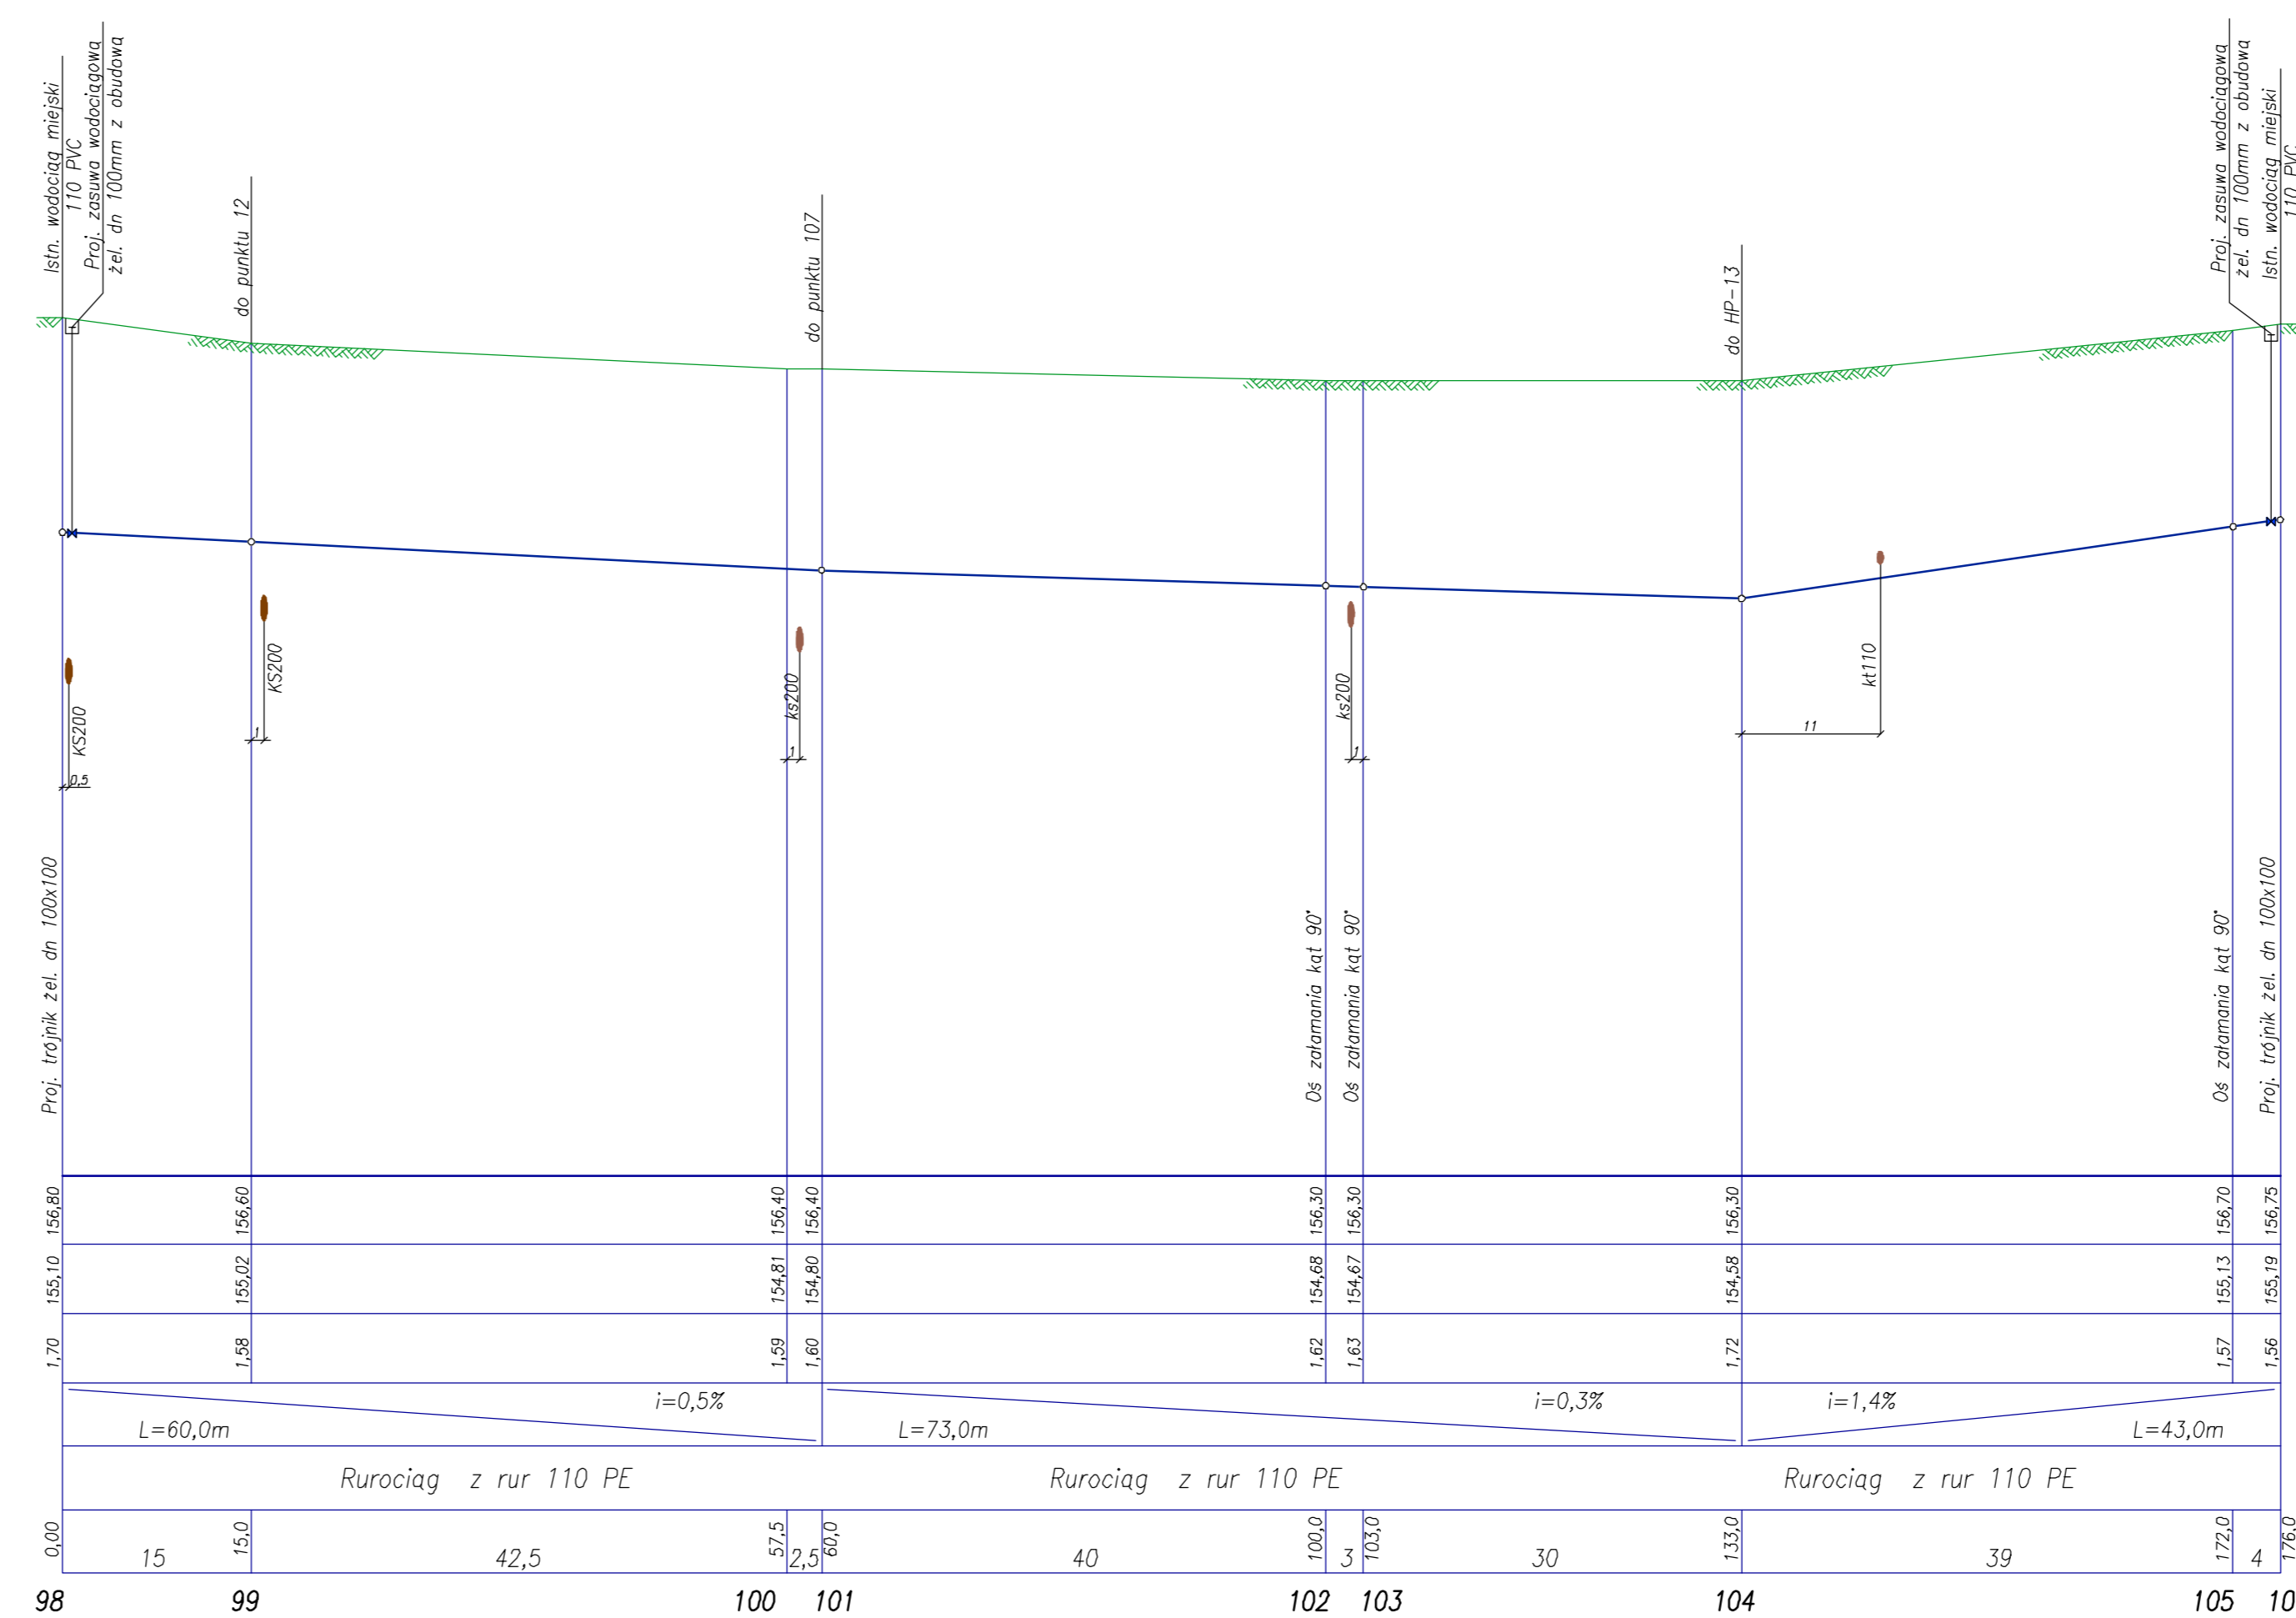

 <div> <h1>PROBUD</h1> <h2>PRACOWNIA PROJEKTOWA</h2> <p> KALISZ Al-Wołosi 12 tel.0-62-7643180 E-mail: zpu_probud@onet.pl </p> </div>			TRZEC Profilę sieci wodociągowej - ETAP II		STADIUM P.W.
specjalność: imię i nazwisko nr upr. podpis			OBJEKT Budowa sieci z przyłączami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanit.		SKALA 1:500/0:15
Inst. sanit.	Projektant: Andrzej Błaszczyński	ur. 734265983			DATA 11.16.11
			BRANZA Sanitarna		NR KYSUNKU 
Inst. sanit.	Sprawdzający: inż. Tomasz Sampr	GT 8388/10707	ADRES TOMASZÓW MAZ.		